


Siemens S7-1200

Serielle Ankopplung mit ODP

Zwischen der Leitzentrale und den Unterstationen sollen Messwerte, Meldungen, Alarmer und Befehle ausgetauscht werden. Neben der Online-Verbindung werden bei Verbindungsausfall die Daten in der Unterstation zwischengespeichert. Nach Wiederaufbau der Kommunikationsstrecke speichert ODP diese Daten zeitfolgerichtig in die Betriebsdatenerfassung der Leitzentrale. Neben dem Online Datenaustausch (ODP Teil 1) und dem historischen Datenaustausch (ODP Teil 2) wird auch das aktive Senden durch die Unterstation im Alarmfall unterstützt (ODP Teil 3). Eine Programmierung der SPS aus der Zentrale ist optional.

Aufbau

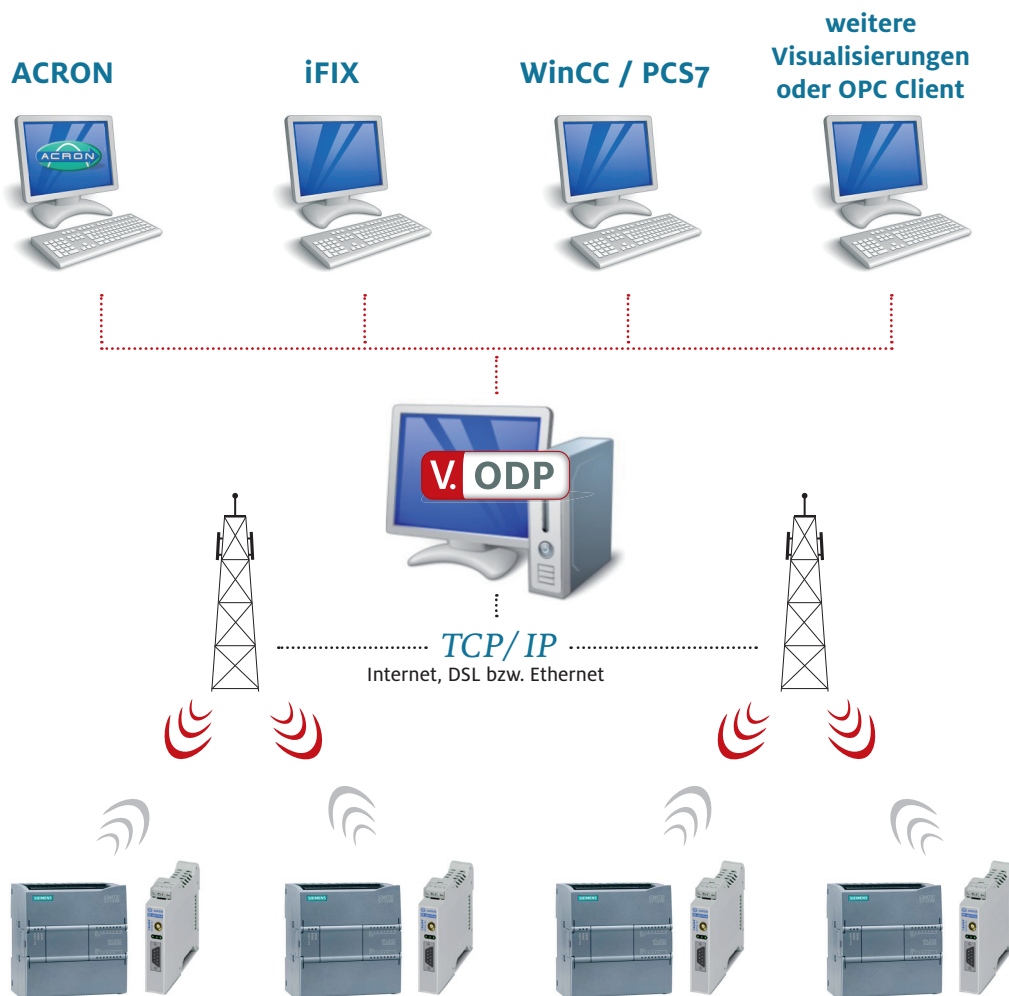

Konfiguration pro Unterstation:
S7-1200 und GMOD-S1 Modem von Dr. Neuhaus

Benefits

Aufbau	Keine Kopf-SPS erforderlich dadurch einfache und schnelle Projektierung Verwendung von Siemens Technologie Nur noch wenige definierte Schnittstellen
Sicherheit	Breites Netz von Integratoren Hohe Verfügbarkeit durch Datenzwischenspeicherung in der SPS bei Verbindungsausfall. (Speichertiefe ist von Aufzeichnungszyklus und SPS-Datenspeicher abhängig)
Kosten	Geringe Verbindungskosten und komplette Kostenkontrolle Protokoll mit sehr wenig Overhead

Benötigte Komponenten

Unterstation	Hardware / Software <ul style="list-style-type: none"> • Siemens S7-1200 ab CPU1211 • ODP SPS Programm für S7-1200 seriell (Best.-Nr. ODP-PLC S7-1200) Benötigter SPS-Speicher <ul style="list-style-type: none"> • 220 KB Ladespeicher • 22 KB Arbeitsspeicher (enthält 3 historische Messwerte mit Aufzeichnungsintervall 1 Minute, Aufzeichnungsdauer 1 Tag) • 3 KB pro historischer Messwert (Aufzeichnungsintervall 1 Minute, Aufzeichnungsdauer 1 Tag)
Unterstation Modem	Dr. Neuhaus Modem <ul style="list-style-type: none"> • GMOD-S1
Leitzentrale	Internet, DSL bzw. Ethernet <ul style="list-style-type: none"> • ODP Softwarepaket • Visualisierung z.B. iFIX, InTouch, WinCC / PCS7 • Betriebsdatenerfassung ACRON • Alle OPC Client fähigen Programme zur Weiterverarbeitung der Daten
ODP Integrationstiefe	Alle Funktionen der ODP Spezifikation werden erfüllt (S7-1200 Limitierungen siehe ODP Handbuch) <ul style="list-style-type: none"> • Teil 1 (Online Daten) • Teil 2 (Historische Daten) • Teil 3 (Störungen, Alarme und Meldungen)
Systemvoraussetzung Rechner	<ul style="list-style-type: none"> • Prozessor 2 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher • Betriebssystem: Windows XP, 2003/2008 Server 32/64Bit, Vista, Windows7 32/64Bit

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.videc.de oder über E-Mail info@videc.de
Spezifikationen zur Anbindung von Automatisierungsgeräten, Einsteigerpakete sowie Systembeschreibungen und eine Demoversion erhalten Sie auf Anfrage.